 <p>CS 10010 F 28233 ÉPERNON Tél. : +33 (0) 2 37 18 48 00 Fax : +33 (0) 2 37 32 63 46 e.mail : qualite@cerib.com</p> <p>Organisme notifié n° 1164</p>	n° d'identification du document : CE 2+/R 21	
	n° d'édition 3	date de mise en application :  Septembre 2015

## Règlement Produits de Construction

Marquage **CE**

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances 2+

---

# Règles pour la délivrance et la surveillance du certificat **CE** du contrôle de production en usine appliqué aux éléments de murs de soutènement en béton

*Nota : Les textes sont toujours susceptibles d'évoluer.  
Consultez notre site Internet [www.cerib.com](http://www.cerib.com) ; rubrique « marquage CE »  
pour vous assurer que vous disposez de l'édition en vigueur.*



---

<b>1.</b>	<b>PREAMBULE</b> .....	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>DOCUMENTS DE REFERENCE</b> .....	<b>5</b>
2.1.	Norme de référence .....	5
2.2.	Publications officielles .....	5
2.3.	Documents guides.....	5
<b>3.</b>	<b>VOCABULAIRE</b> .....	<b>5</b>
3.1.	Abréviations.....	5
3.2.	Définitions.....	6
<b>4.</b>	<b>MISSIONS DE L'ORGANISME NOTIFIE (ON)</b> .....	<b>8</b>
<b>5.</b>	<b>COMITE POUR LE MARQUAGE CE</b> .....	<b>8</b>
<b>6.</b>	<b>PROCESSUS D'INSTRUCTION ET DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT CE</b> .....	<b>10</b>
6.1.	Logigramme .....	10
6.2.	Prise de contact/documentation.....	11
6.3.	Dossier de demande/contrat.....	11
6.4.	Recevabilité du dossier .....	11
6.5.	Audit initial d'inspection.....	12
6.5.1.	Généralités .....	12
6.5.2.	Précisions concernant l'essai de type initiaux (ETI) et les essais de type ultérieurs .....	13
6.5.3.	Précisions concernant les contrôles, mesures et essais effectués dans le cadre du CPU .....	13
6.6.	Délivrance du certificat CE de contrôle de production en usine .....	14
<b>7.</b>	<b>PROCESSUS DE SURVEILLANCE CONTINUE DU CPU</b> .....	<b>15</b>
7.1.	Logigramme .....	15
7.2.	Audits courants de surveillance .....	15
7.3.	Réalisation d'un audit courant ou supplémentaire .....	16
7.4.	Rapport d'audit .....	16
<b>8.</b>	<b>DECISION DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE</b> .....	<b>16</b>
<b>9.</b>	<b>EXTENSION OU MODIFICATION DU CERTIFICAT CE</b> .....	<b>16</b>
9.1.	Modification d'ordre juridique .....	17
9.2.	Evolution des produits marqués CE .....	17
9.3.	Evolution des conditions de fabrication.....	17
9.4.	Evolution du contrôle de production en usine lui-même .....	17
9.5.	Suspension et retrait du certificat CE pour arrêt définitif ou temporaire de production...	17
9.6.	Emission d'un nouveau certificat .....	18
<b>10.</b>	<b>LISTE DES CERTIFICATS DELIVRES</b> .....	<b>19</b>
<b>11.</b>	<b>MODALITES DE MARQUAGE CE</b> .....	<b>19</b>
<b>12.</b>	<b>RÉCLAMATIONS - CONTESTATIONS - RECOURS</b> .....	<b>19</b>
12.1.	Réclamations.....	19
12.2.	Contestations - Recours.....	20
<b>13.</b>	<b>USAGE ABUSIF DU CERTIFICAT CE</b> .....	<b>20</b>
13.1.	Usage abusif.....	20
13.2.	Action judiciaire .....	20
<b>14.</b>	<b>PRESTATIONS/FACTURATION</b> .....	<b>20</b>
14.1.	Généralités.....	21
14.2.	Nature des prestations .....	21
14.3.	Facturation.....	22
<b>15.</b>	<b>APPROBATION - REVISION</b> .....	<b>22</b>
	<b>ANNEXE 1 - CONTRAT TYPE</b> .....	<b>23</b>

---

ANNEXE 2 - DEFINITION DU CONTROLE DE PRODUCTION EN USINE (CPU).....	27
ANNEXE 3 - RESISTANCE POTENTIELLE EN COMPRESSION DU BETON DEFINISSANT LA CLASSE (VALEUR DECLAREE) DETERMINATION ET SURVEILLANCE.....	35
ANNEXE 4 - DURABILITE DES PRODUITS.....	36
ANNEXE 5 - GUIDE D'ÉVALUATION DU CPU .....	37
ANNEXE 6 - CONTENU TYPE DU CERTIFICAT CE 2+ .....	51

---

## 1. PREAMBULE

Le présent document décrit les dispositions de délivrance et de surveillance du certificat CE du contrôle de production en usine (CE 2+), en application du Règlement (UE) n° 305/2011 Produits de Construction, publié au Journal Officiel de l'Union Européenne du 4 avril 2011.

Il vise les éléments de murs de soutènement relevant de la norme NF EN 15258.

Cette édition constitue une mise à jour. Les modifications apportées sont repérées par un trait en marge.

## 2. DOCUMENTS DE REFERENCE

### 2.1. Norme de référence

- NF EN 15258 (janvier 2009)

### 2.2. Publications officielles

- Règlement Produits de Construction (RPC) 305/2011/UE publié au JOUE du 4 avril 2011.
- Actes délégués et mesures d'exécution pris par la Commission Européenne.
- Règlement (CE) 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.
- Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 (NOR : ETL1231721D) pris pour l'exécution du Règlement (UE) n° 305/2011.
- Communication 2015/C 226 parue au Journal Officiel de l'Union Européenne du 10 juillet 2015.

### 2.3. Documents guides

- Documents du Groupe des Organismes Notifiés (GNB) et du groupe sectoriel (SG 13) disponibles sur le site de la Commission Européenne <http://ec.europa.eu/entreprise>.
- Autres documents à valeur juridique ou informative pour l'application du RPC disponibles sur le site Internet français [www.rpcnet.fr](http://www.rpcnet.fr).

## 3. VOCABULAIRE

### 3.1. Abréviations

- CPU : Contrôle de Production en Usine
- ETI : Essai de Type Initial
- EVCP : Evaluation et vérification de la constance des performances
- ON : Organisme Notifié
- RPC : Règlement Produits de Construction

### 3.2. Définitions

- **Annexe ZA**

Annexe à la norme (ou partie de norme) "produit" qui précise pour le produit en question les dispositions pour le marquage CE, conformément aux exigences du mandat donné dans le cadre du RPC : usages prévus du produit, caractéristiques essentielles, système d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP), assignation des tâches du fabricant et de l'ON pour l'EVCP, certificat CE et déclaration de conformité, marquage et étiquetage.

- **Certificat CE du CPU (système d'EVCP 2+ du RPC)**

Le certificat CE du CPU s'appuie sur une évaluation initiale et un suivi du contrôle permanent de la production en usine exercé par le fabricant. Cette évaluation concerne tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant pour remplir ses engagements conformément au RPC. Ces éléments, exigences et dispositions doivent être systématiquement documentés sous forme de règles et de procédures écrites (manuel du CPU).

Par conséquent, l'audit initial d'inspection et la surveillance continue sont des activités générales relatives à des moyens particuliers de production, afin de démontrer que le CPU est conforme aux exigences de la spécification technique de la norme NF EN 15258 et au RPC.

- **Écart**

Un écart ne vise que le contenu et l'application du CPU.

Un écart est relevé lorsque le fabricant ne respecte pas les procédures prévues dans son manuel de CPU ou n'engage pas d'action corrective suite à une défaillance de son organisation ou dans la vérification de ses équipements, ou suite à un (des) résultat(s) d'essai(s) sortant des spécifications prévues au CPU.

*Note : La présence d'un résultat d'essai ou plus hors des spécifications prévues au CPU ne constitue pas un écart. Cependant, l'absence de prescriptions en matière de traitement du produit non conforme et d'actions correctives dans le manuel de CPU, de même que l'absence de traitement du produit non conforme ou d'engagement d'actions correctives et d'évaluation de ces dernières constituent un écart.*

Trois degrés d'écarts s'appliquent :

- ✓ **Observation** : écart qui ne présente pas de risque quant au fonctionnement et à l'efficacité du CPU, mais qui doit être levé par le fabricant (en interne) avant l'audit de surveillance suivant.
- ✓ **Remarque** : écart qui n'induit pas de risque majeur quant au fonctionnement et à l'efficacité du CPU s'il est levé par le fabricant (confirmation écrite) dans le délai prescrit dans le compte rendu d'audit.
- ✓ **Non-conformité** : écart remettant en cause le fonctionnement et l'efficacité du CPU et pouvant conduire à la mise sur le marché de produit non conforme aux valeurs déclarées ; tout constat de non-conformité induit un audit supplémentaire de portée complète ou partielle.

---

- **Essai de type initial (ETI)**

L'essai de type initial est de l'entière responsabilité du fabricant/mandataire. Il sert à définir les performances des caractéristiques essentielles déclarées par le fabricant/mandataire.

L'ETI est constitué par le jeu complet des essais et, le cas échéant, des calculs effectués par le fabricant (l'usine), sur les produits de sa fabrication ou sous-traités par lui. Ces essais sont réalisés selon les modalités (méthodes, modes opératoires, échantillonnage...) décrites dans la partie harmonisée de la norme (ou la partie de norme ou l'ATE).

Le rapport d'essai de type initial (jeu complet des essais et, le cas échéant, des calculs) doit être conservé par le fabricant/mandataire. Sa durée d'archivage est illimitée.

*Note :*

- *L'ETI n'est ni une évaluation d'aptitude à l'usage du produit, ni une évaluation de sa conformité à une spécification technique. Cependant, l'ETI joue un rôle fondamental dans le CPU puisqu'il fournit la référence pour les performances déclarées du produit.*
- *Les essais et les calculs réalisés avant la date de mise en place du marquage CE (publiée au JO) peuvent constituer tout ou partie de l'ETI à la condition qu'ils respectent les modalités décrites dans la partie harmonisée de la norme.*

- **Fabricant**

« Toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit de construction et qui le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque » (RPC I.2.19).

Le fabricant a la responsabilité entière de la fabrication des produits et de l'application du contrôle de production en usine. Chaque certificat du CPU à son nom établi pour un site de fabrication identifié et un seul<sup>1</sup>.

Le RPC n'exige pas que le fabricant soit établi dans l'EEE.

- **Distributeur**

Entreprise achetant un produit marqué CE et le commercialisant sous son propre nom (marque commerciale) sans en changer les caractéristiques. Un tel produit est commercialisé avec le marquage CE du fabricant.

Un contrat juridique entre les parties doit établir leurs responsabilités respectives. Il n'est ni de la responsabilité ni de la mission de l'ON de vérifier l'existence de ce contrat.

- **Mandataire**

Entité juridique expressément désignée par contrat par le fabricant, juridiquement habilitée à agir en son nom à l'intérieur de l'EEE.

Le certificat CE est établi au nom du fabricant, le cas échéant au nom du mandataire avec identification du site de fabrication<sup>1</sup>.

*Note : Le mandataire ne doit pas être confondu avec l'importateur. L'importateur ne représente pas légalement le fabricant. Cependant, il est responsable devant la loi du fait que toutes les exigences juridiques, concernant le produit, applicables au marché de l'EEE ont été remplies.*

*Quand un fabricant hors EEE n'a pas de mandataire établi dans l'EEE et qu'un problème survient,*

---

<sup>1</sup> Le site de fabrication peut être représenté par un code, auquel cas le fabricant doit le préciser dans le dossier de demande.

---

*les autorités chargées du contrôle du marché s'adressent à l'importateur, conformément à la législation nationale.*

- **Manuel du contrôle de production en usine (manuel du CPU)**

Document qui décrit tous les contrôles, mesures, essais et les procédures exigés pour le CPU. Ce document doit être tenu à disposition de l'ON et des autorités de surveillance du marché.

- **Non-conformité:** voir rubrique « Écart ».
- **Observation :** voir rubrique « Écart ».
- **Remarque :** voir rubrique « Écart ».

#### **4. MISSIONS DE L'ORGANISME NOTIFIE (ON)**

En application du RPC, les principales missions de l'ON sont les suivantes :

- prendre les décisions appropriées relatives aux dossiers présentés ;
- veiller à la mise en application des décisions prises ;
- assurer le suivi de l'évolution des spécifications techniques en relation avec le domaine de notification ;
- développer les relations avec les organismes européens concernés ;
- participer aux groupes sectoriels de coordination des organismes européens notifiés ;
- assurer les liaisons avec les ministères concernés par le marquage CE ;
- informer les autorités compétentes des infractions au RPC et aux directives qu'il aurait à connaître ;
- établir et mettre à jour les présentes règles, les soumettre à validation par le Comité pour le marquage CE et les activités de certification;
- le cas échéant, signer les accords de sous-traitance avec des organismes d'inspection et/ou des laboratoires d'essais et assurer leur surveillance.

Tous les intervenants dans le processus de délivrance du certificat sont tenus au secret professionnel.

Le CERIB (Centre d'Études et de Recherches de l'Industrie du Béton) est notifié par l'État français pour effectuer les tâches se rapportant aux exigences prévues par le RPC.

Le numéro d'identification du CERIB est : 1164.

#### **5. COMITE POUR LE MARQUAGE CE**

Dans le cadre de son activité d'organisme notifié pour le marquage CE des produits de construction (règlement UE n° 305/2011), le CERIB a créé une instance consultative dénommée Comité pour le marquage CE et les activités de certification. Ce comité comprend trois collèges représentatifs des acteurs du marché :

- le collège « Fabricants »,
- le collège « Utilisateurs »,
- le collège « Experts ».

La présidence du comité est assurée par un membre du collège Utilisateurs.



Le Comité a pour rôle :


- de valider les Règles pour la délivrance et la surveillance du certificat CE ;
- d'émettre un avis sur les dossiers présentant des difficultés, notamment les contestations ou recours ;
- d'émettre un avis sur l'application des règles relatives au marquage CE ;
- de préserver l'impartialité de l'activité de marquage CE du CERIB.

La composition et les attributions détaillées de ce comité sont définies dans le Règlement du Comité pour le marquage CE et les activités de certification. Il peut être consulté sur toute autre question relative à la mise en œuvre des exigences pour la délivrance et la surveillance des certificats CE.

Les avis du Comité sont établis par consensus.

## 6. PROCESSUS D'INSTRUCTION ET DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT CE

### 6.1. Logigramme

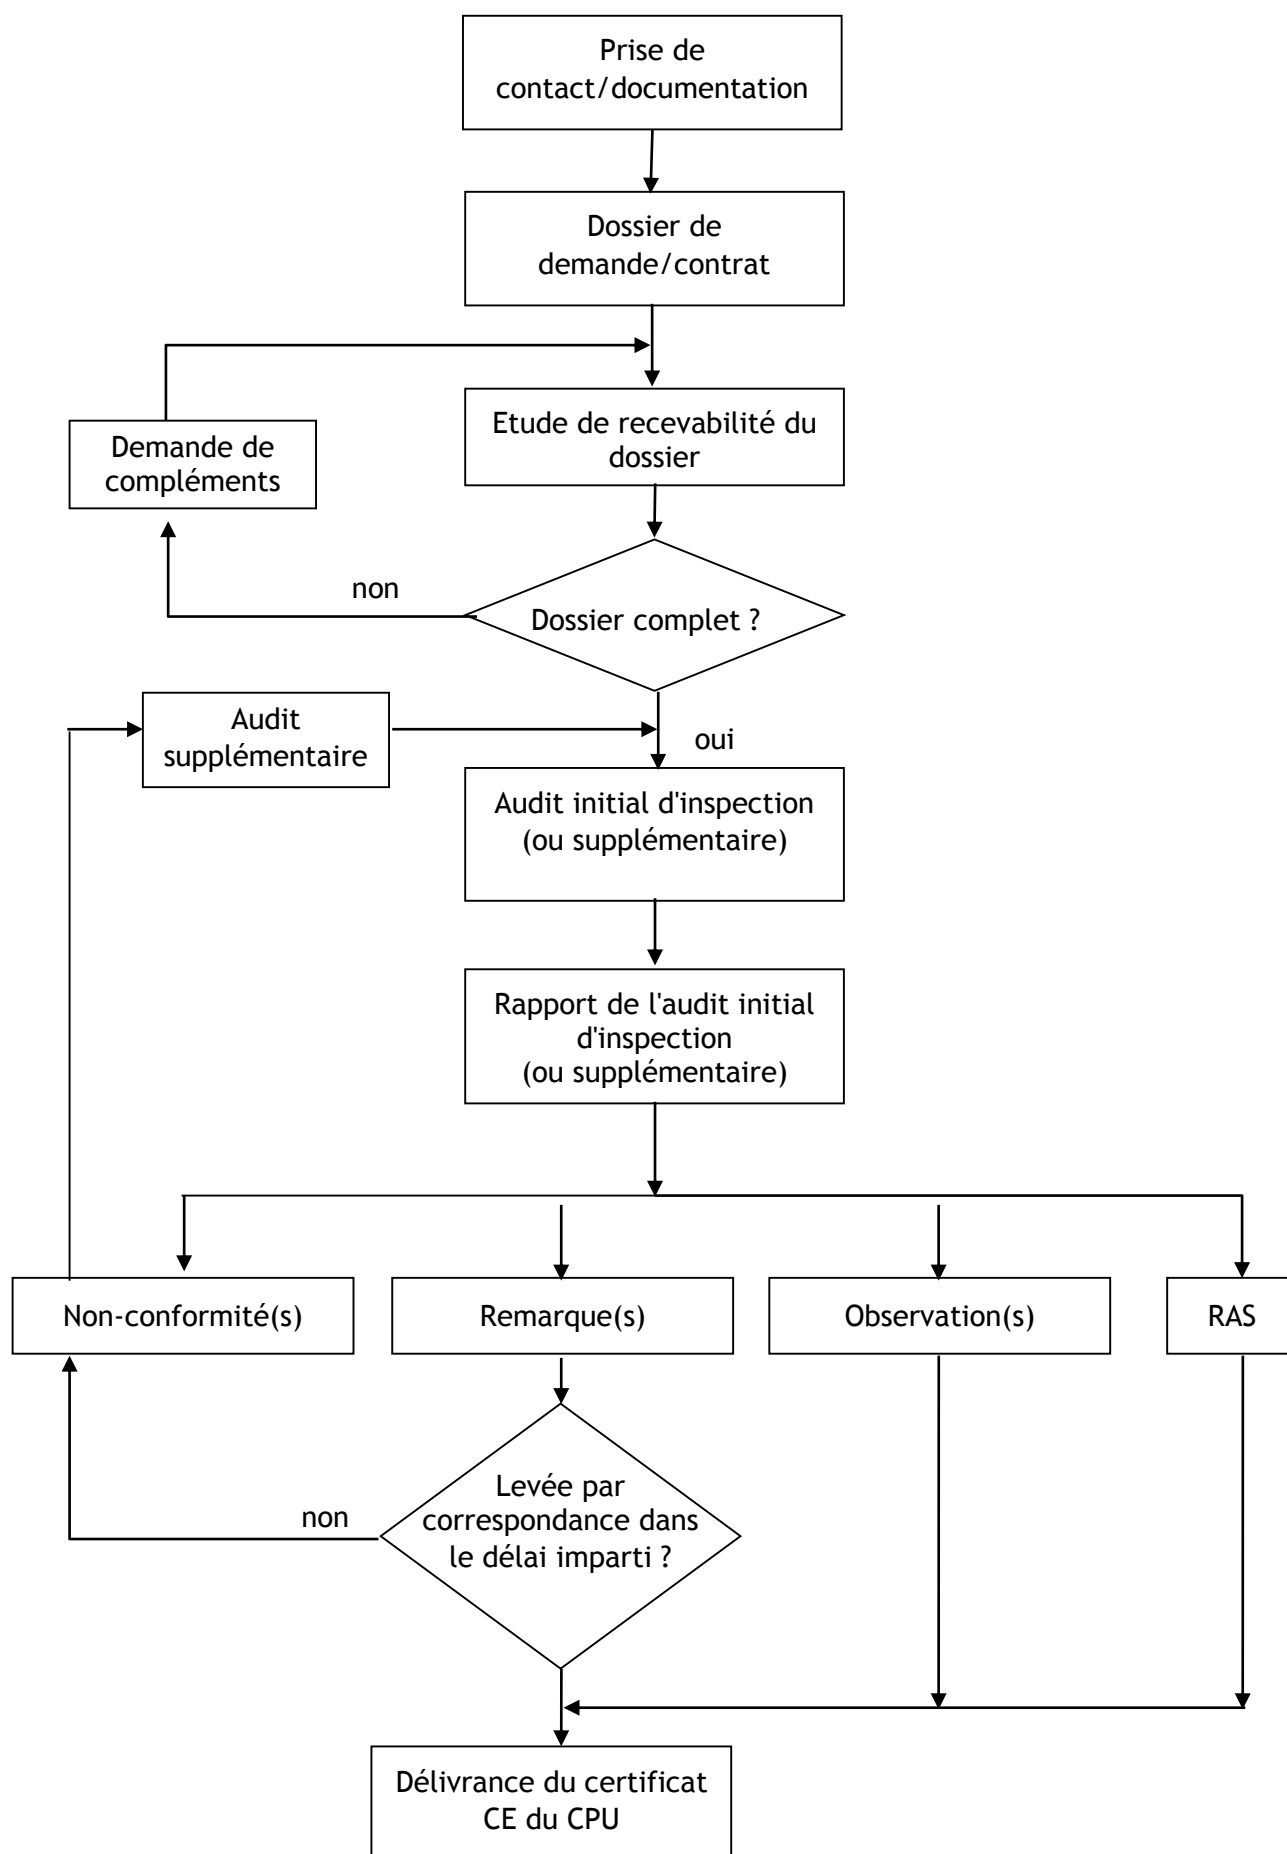

## 6.2. Prise de contact/documentation

Le fabricant (ou son mandataire établi dans l'EEE) qui souhaite obtenir un certificat CE du CPU adresse un courrier de demande au CERIB.

En retour, le CERIB lui transmet (en langue française) les documents qui décrivent la procédure d'octroi du certificat, soit :

- un exemplaire du présent document,
- le tarif CERIB pour la réalisation des prestations (voir chapitre 14).

## 6.3. Dossier de demande/contrat

Un dossier de demande concerne un site de fabrication associé à la norme NF EN 15258.

Le fabricant/mandataire adresse au CERIB, en 2 exemplaires, un dossier de demande composé :

- du contrat signé par lui ; l'Annexe 1 présente un modèle de contrat ;
- de la liste type des produits fabriqués (murs cantilever, murs poids...) et leurs fonctions objets du contrat ;
- du manuel du CPU et de ses documents associés ; l'annexe 2 précise les modalités de mise en œuvre du CPU selon les normes NF EN 15258 et NF EN 13369 « Règles communes pour les produits préfabriqués en béton » ;
- des essais de type initiaux effectués à la date de la demande ;
- de la fiche de renseignements administratifs.

Il précise la (les) méthode(s) de détermination des propriétés relatives aux exigences essentielles « résistance mécanique et stabilité » et « résistance au feu » retenue(s) par l'usine : 1, 2 ou 3.

Remarque : Dans le cas de la méthode 2, et pour les performances déterminées par calcul (selon les normes Eurocodes), le producteur ou son représentant habilité établit pour son dossier CE :

- ✓ une déclaration que la méthode de calcul est conforme à la norme NF EN 15258 ;
- ✓ un document donnant les résultats du calcul et expliquant sur quelles bases les résultats ont été obtenus pour être en conformité avec les exigences de la norme NF EN 15258; il précise les valeurs des paramètres utilisés et leur(s) origine(s) (recommandations de EN 1992-1-1 et EN 1992-1-2 ou valeurs de l'annexe nationale de l'Eurocode).

## 6.4. Recevabilité du dossier

A réception du dossier de demande du fabricant/mandataire, le CERIB :

- vérifie que la documentation qualité est complète, en s'appuyant sur le guide d'évaluation du CPU joint en annexe 5 ;
- accuse réception de la demande en y joignant un exemplaire du contrat daté et signé par lui avec la mention « lu et approuvé », ainsi que l'appel des frais d'instruction de la demande (voir chapitre 14). Le courrier d'envoi est également fourni à l'auditeur qualité régional qui contactera le demandeur pour fixer la date de l'audit initial.

*Note :*

- *Si la documentation qualité est incomplète, le CERIB signale au demandeur les compléments à apporter.*

- 
- *L'audit initial d'inspection ne peut être envisagé qu'après réception des compléments.*
  - *En raison de la présence obligatoire du responsable qualité, la date précise d'audit est convenue entre les deux parties.*

## 6.5. Audit initial d'inspection

### 6.5.1. Généralités

- La durée de base de l'audit initial est d'une journée pour un marquage CE. Dans le cas de plusieurs marquages CE ou d'audits conjoints pour la certification de produits (NF), les durées d'audit sont réduites pour tenir compte des parties communes du CPU.
- Au cours de l'audit initial, l'auditeur vérifie la mise en œuvre effective des dispositions définies dans le manuel du CPU et ses documents associés. Pour ce faire, il s'appuie sur un support similaire au guide d'évaluation de l'Annexe 5 et, le cas échéant, il constate les écarts qu'il classe en « observation(s) », « remarque(s) » ou « non-conformité(s) » (voir définitions au chapitre 3).
- La réalisation de l'audit peut se faire en présence d'un observateur qui est tenu au respect de la confidentialité. Cet observateur peut être imposé au CERIB par des normes ou des accords dont il est signataire (lors des évaluations COFRAC en particulier). La présence de cet observateur fait systématiquement l'objet d'une information au demandeur par le CERIB préalablement à l'audit. Le CERIB peut également proposer au demandeur la participation de tout autre observateur.
- Lors de la réunion de clôture de l'audit, l'auditeur établit une fiche de fin de visite qu'il remet et commente au représentant de la Direction.
- Le rapport d'audit est envoyé par le CERIB au fabricant/mandataire au plus tard 3 semaines après la réunion de clôture de l'audit.

Il précise si le certificat CE du CPU :

- peut être délivré immédiatement [ni remarque ni non-conformité]
- est différé [aucune non-conformité mais au moins une remarque];
- ne peut être délivré qu'après visite supplémentaire pour lever la (les) non-conformité(s) (visite à demander par écrit par le fabricant/mandataire).

Si au moins une non-conformité perdure plus d'un an après la date de début de l'audit initial d'inspection, le CERIB adresse une mise en demeure au fabricant/mandataire par laquelle il lui accorde un délai supplémentaire de 15 jours pour lever la non-conformité ; cette mise en demeure est adressée par recommandé avec accusé de réception.

En l'absence de réaction du fabricant/mandataire dans le délai imparti, le processus de délivrance du certificat CE est interrompu ; le CERIB confirme la résiliation du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception.

### **6.5.2. Précisions concernant l'essai de type initiaux (ETI) et les essais de type ultérieurs**

Le CPU doit définir les critères de réalisation d'un nouvel essai de type (extension ou modification de produit) tel que décrit au § 6.2.3 « essais de type ultérieurs » de la norme NF EN 13369 « Règles communes pour les produits préfabriqués en béton ».

Par référence à la définition de l'ETI (voir chapitre 3), le rôle de l'O.N. concernant chaque essai de type initial est le suivant :

- ✓ existence de l'essai de type initial pour chaque produit présenté (sous forme de rapport interne ou externe) ;
- ✓ concordance entre les résultats de l'ETI et les valeurs déclarées dans le CPU pour les caractéristiques essentielles prescrites en annexe ZA de la norme NF EN 15258.

Le non-respect de l'une ou/et l'autre des deux exigences mentionnées ci-dessus constitue une non-conformité.

### **6.5.3. Précisions concernant les contrôles, mesures et essais effectués dans le cadre du CPU**

#### **6.5.3.1. Méthodes d'essais**

Les méthodes d'essais à utiliser sont celles prescrites dans les normes NF EN 15258 et NF EN 13369.

D'autres méthodes sont autorisées si la (les) norme(s) prévoit(en)t cette possibilité, sous réserve que :

- une correspondance soit établie entre la méthode alternative et la méthode normalisée et que les critères d'acceptabilité de cette correspondance figurent au CPU ;
- les procédures du CPU prévoient, lorsque nécessaire, une vérification régulière du maintien de la validité de la corrélation ;
- l'interprétation des résultats d'essais du CPU intègre cette corrélation.

En cas de doute, les méthodes d'essais prescrites dans les normes NF EN 15258 et NF EN 13369 prévalent.

#### **6.5.3.2. Matériels pour les contrôles, mesures et essais dans le cadre du CPU**

Les matériels de contrôles, mesures et essais utilisés dans le cadre du CPU doivent être répertoriés, entretenus et régulièrement vérifiés sur la base des spécifications, fréquences et critères d'acceptation définis au CPU.

### 6.5.3.3. *Antériorité des contrôles, mesures et essais à réaliser dans le cadre du CPU pour l'instruction de la demande de certificat CE*

Chaque mesure de contrôle ou essai (en relation avec les caractéristiques essentielles) prévue dans le CPU doit avoir été réalisée au moins une fois lors du dépôt du dossier de demande. Cette exigence constitue un critère de recevabilité du dossier de demande ; en conséquence, le fabricant/mandataire doit joindre une copie des enregistrements correspondants au dossier qu'il envoie au CERIB.

## 6.6. **Délivrance du certificat CE de contrôle de production en usine**

La délivrance du certificat CE ne saurait en aucun cas substituer la responsabilité du CERIB à la responsabilité qui incombe, conformément à la loi, au fabricant.

Au vu des conclusions de l'audit initial d'inspection et compte tenu des dispositions du chapitre 14, le CERIB délivre ou non le certificat CE du CPU.

Le fabricant/mandataire peut contester la décision prise conformément à l'article 12 du présent document.

Un modèle du contenu type d'un certificat CE 2+ est présenté en annexe 6.


Seules les usines ayant reçu un certificat CE de contrôle de la production peuvent établir une déclaration des performances en mentionnant les informations exigées par le RPC et par la norme NF EN 15258. (tableau ZA.1)

Le fabricant/mandataire peut fournir des copies du certificat CE à condition de le reproduire dans son intégralité.

## 7. PROCESSUS DE SURVEILLANCE CONTINUE DU CPU

### 7.1. Logigramme

*La surveillance est exercée par le CERIB dès qu'il a accordé le certificat CE.*

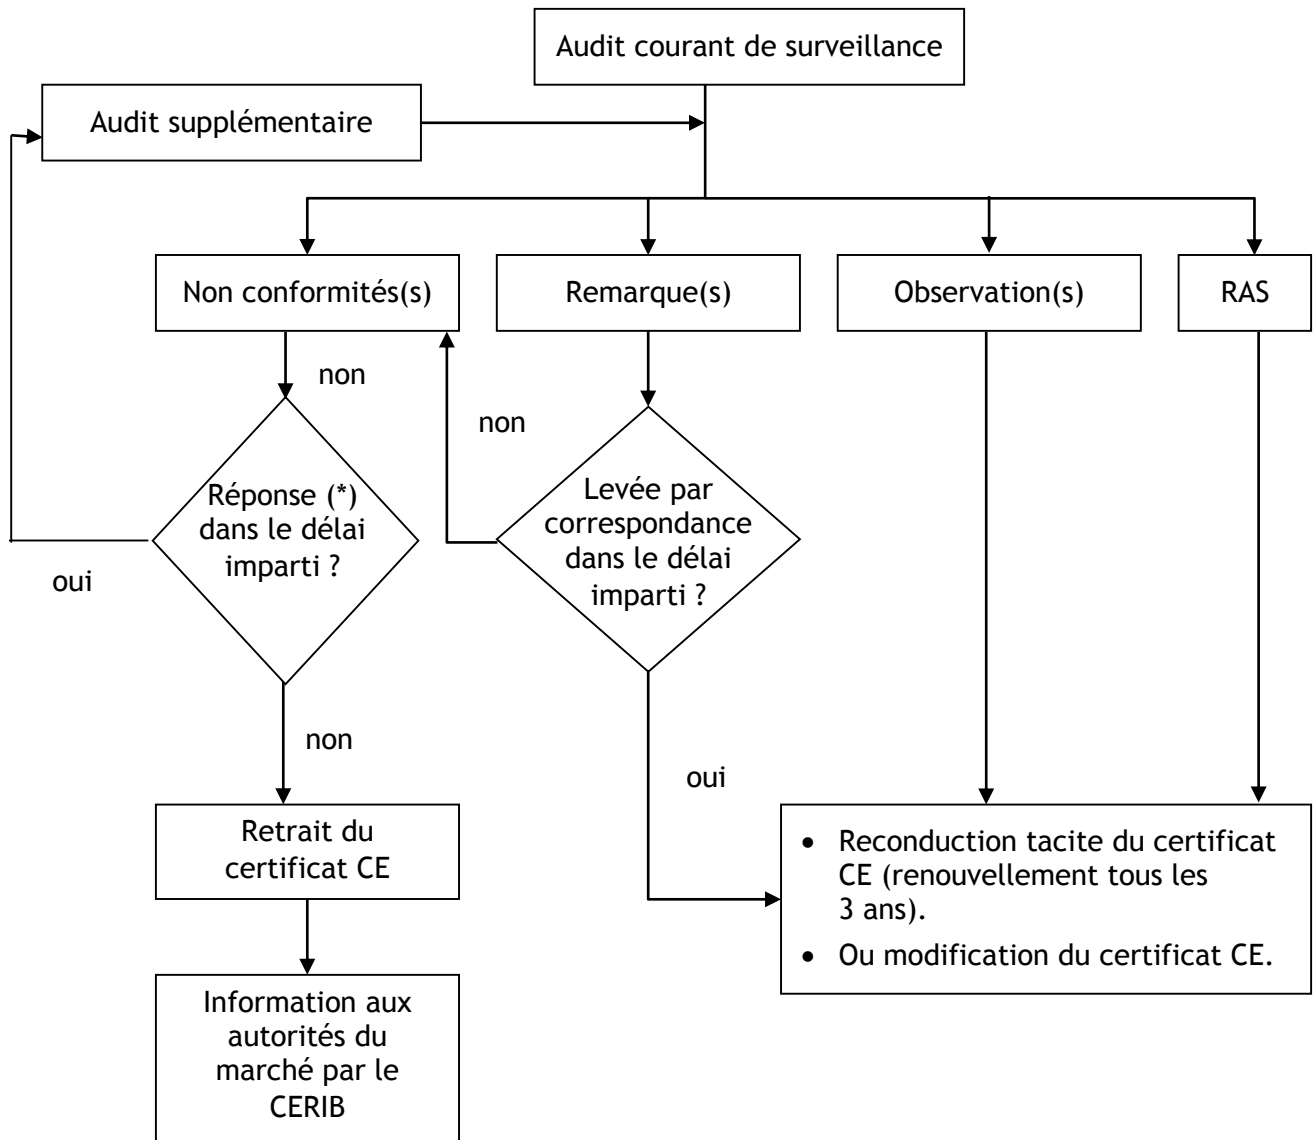

(\*) Selon la nature de la non-conformité, une levée par correspondance est possible.

### 7.2. Audits courants de surveillance

Pour exercer son activité de surveillance du CPU, le CERIB réalise ou fait réaliser des audits à intervalle régulier (audits courants) à la fréquence de 3 audits répartis sur une période de 2 ans. La durée de base d'un audit de surveillance est d'une journée pour un marquage CE. Dans le cas de plusieurs marquages CE ou d'audits conjoints pour la certification de produits (NF), les durées

---

d'audit sont réduites pour tenir compte des parties communes du CPU.

En raison de la présence obligatoire du responsable qualité, le CERIB informe l'usine de la date de la visite, au moins 7 jours avant la réalisation de cette dernière, sauf cas particulier.

### **7.3. Réalisation d'un audit courant ou supplémentaire**

Chaque audit est mené sur la base des dispositions générales définies en 6.5.

### **7.4. Rapport d'audit**

Dans sa conclusion, le rapport fait la synthèse des écarts constatés et leurs conséquences sur le maintien du certificat délivré.

## **8. DECISION DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE**

Les décisions sont exécutoires à compter de leur notification.

Le fabricant/mandataire peut contester la décision prise conformément au chapitre 12 des présentes règles.

Toute non-conformité remet en cause la validité du certificat délivré. En conséquence, le rapport est envoyé au fabricant/mandataire par courrier recommandé avec accusé de réception. Un délai d'un mois après réception du rapport est accordé au fabricant/mandataire pour communiquer au CERIB les dispositions prises et le délai de résolution du problème. Un audit supplémentaire est effectué dans un délai adapté afin de valider les informations communiquées par le fabricant/mandataire.

L'absence de réponse dans le délai imparti ou l'impossibilité de valider les informations communiquées au CERIB lors de l'audit supplémentaire ou l'impossibilité de lever les non-conformités dans un délai maximum de 12 mois après l'audit courant au cours duquel la (les) non-conformité(s) a (ont) été constatée(s) constitue un manquement grave du fabricant/mandataire aux engagements qu'il a pris par contrat :

- le certificat CE est retiré ;
- le contrat entre le fabricant/mandataire et le CERIB peut être rompu.

Tout retrait de certificat fait l'objet d'une information aux Pouvoirs Publics et au réseau européen des Organismes notifiés.

En cas de nouvelle demande après retrait et aboutissant à la délivrance d'un nouveau certificat, il est attribué un nouveau numéro de certificat.

## **9. EXTENSION OU MODIFICATION DU CERTIFICAT CE**

En sa qualité d'organisme notifié, le CERIB doit à tout instant pouvoir renseigner les autorités de surveillance du marché sur les produits marqués CE. En conséquence, après obtention du certificat (initial ou renouvelé), le fabricant doit immédiatement informer le CERIB par courrier de toute modification dont la nature est exposée ci-après.



---

Le non-respect de ces règles constitue un écart et peut entraîner une remise en cause du certificat délivré.

### **9.1. Modification d'ordre juridique**

A l'examen des renseignements fournis concernant toute modification juridique, changement de raison sociale, transfert (total ou partiel) du site de production, le CERIB analyse la nécessité de réaliser ou non un audit pour l'attribution d'un nouveau certificat.

### **9.2. Evolution des produits marqués CE**

Lorsque le fabricant/mandataire souhaite que le certificat soit étendu à un nouveau type de produit, à un nouvel usage, il doit adresser au CERIB (en 2 exemplaires) :

- une demande d'avenant au contrat. Elle précise les références du contrat initial et du certificat CE en vigueur ainsi que la nature des modifications et/ou extensions demandées ;
- la liste des types de produits actualisée ;
- le manuel du CPU actualisé en conséquence ;
- le cas échéant, le(s) rapport(s) du nouvel essai de type initial, attestant de sa réalisation. Les essais de type communs aux autres produits peuvent être pris en compte.

Lorsque le fabricant/mandataire abandonne la fabrication d'au moins un type de produit, il en informe immédiatement le CERIB en précisant :

- les références du contrat et du certificat en vigueur ;
- le(s) produit(s) concerné(s).

### **9.3. Evolution des conditions de fabrication**

Le fabricant informe le CERIB par courrier des modifications apportées aux conditions de fabrication (évolution des compositions de béton, des équipements de production, etc.).

Le cas échéant, le fabricant :

- indique s'il a réalisé un nouvel essai de type initial ;
- joint au courrier le manuel du CPU actualisé (en 2 exemplaires).

### **9.4. Evolution du contrôle de production en usine lui-même**

Le fabricant informe le CERIB par courrier en joignant le manuel du CPU actualisé (en 2 exemplaires).

### **9.5. Suspension et retrait du certificat CE pour arrêt définitif ou temporaire de production**

- Cas d'un retrait :

Lorsque le fabricant communique à l'Organisme Notifié l'arrêt définitif de sa production, l'ON prononce la résiliation du contrat et l'annulation du certificat.

• Cas d'une suspension :


L'ON peut prononcer une suspension du certificat à la demande du fabricant pour un délai précisé (inférieur à 3 ans) et pour cessation temporaire de production.

A l'issue du délai annoncé soit :

- le fabricant communique la reprise de la production et demande à l'ON la réalisation d'un audit supplémentaire : les conclusions de l'audit sont interprétées suivant le logigramme « processus de surveillance continue du CPU » ;
- le fabricant communique l'arrêt définitif de la production : l'ON prononce l'annulation du certificat et la résiliation du contrat <sup>(1)</sup> ;
- le fabricant demande un délai supplémentaire : l'ON reconduit la suspension<sup>1</sup> ;
- à l'échéance du délai annoncé le fabricant n'a rien communiqué : l'ON lui adresse un rappel avec un délai de réponse. Passé ce délai, sans réponse du fabricant, l'ON prononce le retrait du certificat.

**9.6. Emission d'un nouveau certificat**

Un nouveau certificat est délivré dans les conditions définies dans le logigramme ci-après :

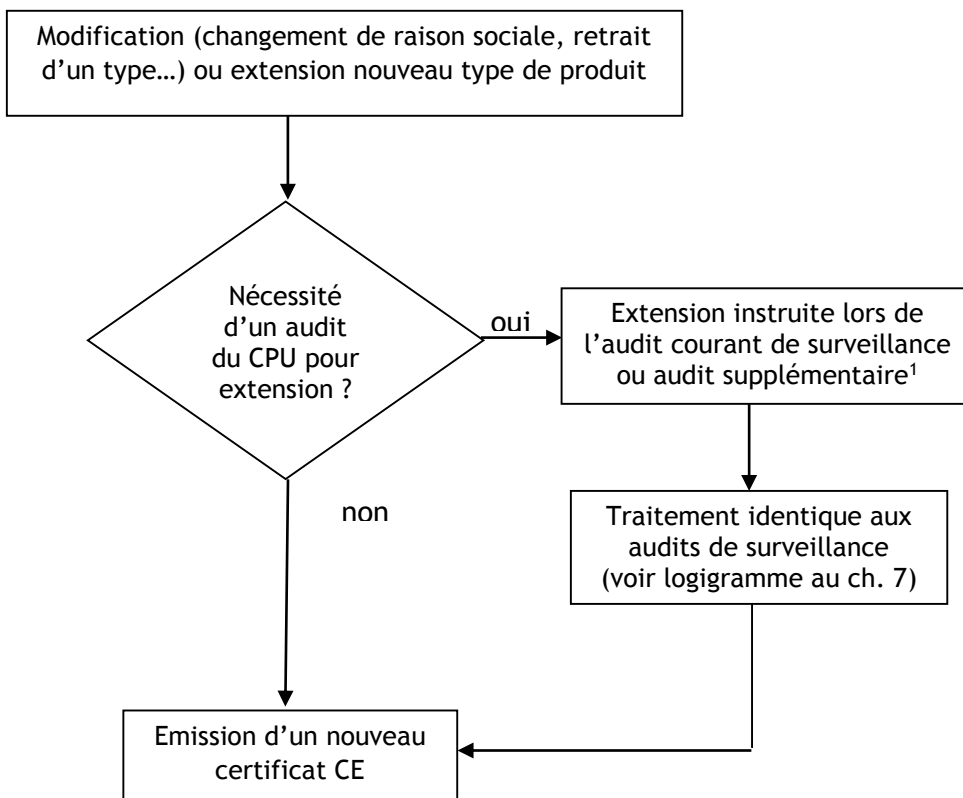

<sup>1</sup> Si l'audit d'extension ne peut être effectué dans le cadre des audits courants de surveillance (choix de date, par exemple), il donne lieu à facturation au tarif des audits supplémentaires (cf. chapitre 14).

Dans le cas des modifications exposées en 9.2, 9.3 ou 9.4, à réception des informations correspondantes, le CERIB analyse l'évolution entre les éditions (n-1) et n du manuel, afin de déterminer si un nouvel audit du CPU (éventuellement allégé) est nécessaire. Le

<sup>1</sup> Un arrêt de production supérieur à 3 ans entraîne le retrait du certificat.

---

fabricant/mandataire peut contester la décision conformément au chapitre 12 des présentes règles.

Tout audit donne lieu à l'établissement d'un rapport.

## 10. LISTE DES CERTIFICATS DELIVRES

Le CERIB tient à jour une liste des certificats CE délivrés par application, qui précise :

- le fabricant concerné (adresse complète) ;
- le cas échéant, son mandataire dans l'EEE ;
- les produits visés ;
- le numéro du certificat attribué et son indice de révision en vigueur.

Cette liste est disponible sur le site Internet du CERIB : [www.cerib.com](http://www.cerib.com)

## 11. MODALITES DE MARQUAGE CE

Les modalités de marquage CE sont définies dans l'annexe ZA de la norme NF EN 15258.

La charte graphique du marquage CE est donnée en annexe II du règlement européen (CE) 765/2008.

*Note : C'est le fabricant/mandataire (et lui seul) qui est responsable de l'apposition du marquage CE.*

Le fabricant/mandataire dans l'EEE doit établir et conserver une déclaration des performances conformément aux dispositions de l'article 9 du RPC et de l'annexe ZA de la norme NF EN 15258. Cette déclaration, qui relève de l'entière responsabilité du fabricant/mandataire, doit être accompagnée d'une copie des informations associées au marquage CE et être tenue à jour en permanence.

La déclaration des performances établie par le fabricant, ou son mandataire établi dans l'EEE, et le certificat CE l'accompagnant délivré par l'organisme notifié doivent être présentés sur demande, dans la (les) langue(s) officielle(s) de l'État membre [ou acceptée(s) par ce dernier] dans lequel le produit est destiné à être utilisé.

Le certificat CE du contrôle de production délivré par le CERIB est établi en français. Sa traduction, en quelque autre langue que ce soit, est à la charge du fabricant/mandataire.

Le document officiel demeure le certificat en langue française.

## 12. RÉCLAMATIONS - CONTESTATIONS - RECOURS

### 12.1. Réclamations

Toute réclamation reçue concernant l'application du marquage CE 1164 fait l'objet d'un traitement par le CERIB. L'émetteur de la réclamation est informé des suites données.

Une information sur les certificats délivrés CE 1164 est transmise annuellement aux Pouvoirs Publics.

---

Pour toute autre réclamation concernant l'application du marquage CE, le CERIB transmet directement l'information aux Pouvoirs Publics.

## **12.2. Contestations - Recours**

Au cas où le demandeur ou le titulaire d'un certificat CE conteste une décision le concernant, il peut demander auprès du CERIB un nouvel examen de son dossier. Cette contestation n'a pas d'effet suspensif néanmoins le CERIB accuse réception de la contestation et s'engage à y répondre.

Si le désaccord persiste, le demandeur ou le titulaire peut présenter un recours contre la décision prise.

En cas de besoin, Le CERIB consulte le Comité pour le marquage CE et les activités de certification. Le Directeur Général Adjoint « Opérations » prend les décisions issues du traitement des contestations et recours.

Les recours doivent être présentés dans un délai de 15 jours suivant la notification de la confirmation de la décision. Ils n'ont pas d'effet suspensif.

## **13. USAGE ABUSIF DU CERTIFICAT CE**

### **13.1. Usage abusif**

Sont considérés comme usages abusifs les cas où il est fait référence à l'attribution d'un certificat CE notamment pour :

- des produits autres que les produits couverts par le domaine considéré ;
- dans un domaine donné : un produit dont la demande est en cours d'instruction et/ou ne figurant pas sur le certificat CE du domaine.

La surveillance du marché quant à elle relève de la compétence exclusive des Pouvoirs Publics des Etats membres.

### **13.2. Action judiciaire**

Le CERIB se réserve le droit d'intenter à quiconque se prévaut abusivement de certificat(s) CE délivrés par ses services toute action judiciaire qu'il jugera opportune et à laquelle pourront se joindre tous les fabricants qui s'estimeraient lésés.

## **14. PRESTATIONS/FACTURATION**

Le présent chapitre a pour objet de définir les dispositions générales relatives à la facturation des prestations afférentes à la délivrance et la surveillance d'un certificat CE 2+ du CPU.

### 14.1. Généralités

Les prestations comportent :

- les instructions administrative et technique de la demande, puis la surveillance du détenteur d'un certificat ;
- l'établissement du certificat initial et les révisions de ce dernier ;
- une participation aux frais de mission des organismes notifiés (cf. chapitre 4).

Le détail du tarif est établi selon le principe ci-après.

OBJET	MONTANT hors taxe en euros		
	Gestion	Inspection	Total
Demande de certificat CE			
Frais annuels de surveillance			
Audit supplémentaire			
Frais de déplacement hors France métropolitaine		Sur la base du coût réel	

L'annexe tarifaire actualisée est disponible sur le site internet du CERIB [www.cerib.com](http://www.cerib.com).

### 14.2. Nature des prestations

a. Les prestations de gestion couvrent :

- l'enregistrement de la demande d'information par le fabricant/mandataire ;
- la fourniture de la documentation (règles pour le marquage CE, tarif) ;
- l'étude de recevabilité du dossier ;
- l'évaluation des résultats d'audits ;
- l'établissement et les révisions du certificat CE.

b. Les prestations d'inspection couvrent :

- l'audit initial, puis, après délivrance du certificat, les audits de surveillance ;
- l'établissement des rapports.

c. Audit supplémentaire

Les prestations entraînées par les audits ou vérifications complémentaires qui peuvent s'avérer nécessaires à la suite de remarque(s) ou non-conformité(s) décelée(s) sont à la charge du fabricant/mandataire et facturées séparément.

### 14.3. Facturation

Les prestations définies ci-dessus sont facturées au fabricant/mandataire.

a) Demande de certificat CE :

- Le certificat CE est délivré après règlement de la facture envoyée avec l'accusé de réception de la demande et des frais de déplacements ;
- En cas de non-paiement des frais d'instruction et/ou de déplacement, le CERIB engage une action judiciaire ; le contrat est rompu par le CERIB.

b) Frais annuels de surveillance :

- Après délivrance du certificat CE, les frais annuels sont facturés en début d'année civile. Lorsque le certificat CE est délivré pour la première fois avant le 31 juillet de l'année en cours, il est facturé la moitié des frais annuels dès la délivrance du certificat. S'il est délivré après le 31 juillet, il n'est pas facturé de frais de surveillance pour le reste de l'année.

c) Audit supplémentaire :

- Les conditions sont identiques à celles relatives aux frais de demande de certificat.

Toute prestation reste acquise même au cas où le certificat CE ne serait pas accordé ou serait retiré.

Le fabricant/mandataire doit s'acquitter de ces frais dans les 30 jours suivant la délivrance de la facture.

Toute défaillance de la part du titulaire fait obstacle à l'exercice par le CERIB des responsabilités qui lui incombent au titre d'organisme notifié et de l'application des présentes règles.

Dans le cas om un rappel notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ne détermine pas, dans les trente jours qui suivent, le paiement de l'intégralité des sommes dues, le CERIB engage une action judiciaire, le contrat est rompu par le CERIB et le certificat CE est retiré.

## 15. APPROBATION - REVISION

Le présent document a été validé par le Comité pour le marquage CE et les activités de certification et approuvé par le Directeur Qualité Sécurité Environnement du CERIB.

Les présentes règles peuvent être révisées par le CERIB selon les mêmes dispositions que celles mises en œuvre pour leur création.

Les règles actualisées (avec mention du numéro d'édition et de la date de mise en application) sont adressées par le CERIB par mél ou par courrier à toutes les entités juridiques ayant signé un contrat avec lui. Elles sont également téléchargeables à partir du site Internet [www.cerib.com](http://www.cerib.com).

<b>ANNEXE 1 - CONTRAT TYPE</b>
------------------------------------

CERIB  
Direction Qualité Sécurité Environnement  
CS 10010  
28233 ÉPERNON

date \_\_\_\_\_

Objet : Demande de certificat CE de contrôle de la production en usine  
Contrat relatif aux (désignation des produits)

Je soussigné \_\_\_\_\_ (nom et prénom), représentant \_\_\_\_\_ (sigle, raison sociale et marque commerciale du demandeur), situé \_\_\_\_\_ (adresse du demandeur),

fabricant<sup>1</sup>,  
mandataire légal établi dans l'Espace Économique Européen du producteur établi en \_\_\_\_\_<sup>1</sup>  
(nom du pays)

conformément à l'Annexe ZA de la norme NF EN 15258, demande, pour la première fois et uniquement à votre organisme, l'établissement d'un certificat CE du contrôle de production en usine pour les \_\_\_\_\_ (désignation des produits) listés en annexe et fabriqués dans l'usine de \_\_\_\_\_ (nom, et adresse, tél., mél, ...).

Je déclare que :

- les essais de type sur les produits ont été réalisés<sup>1</sup> / sont en cours de réalisation<sup>1</sup> sous ma responsabilité ;
- l'usine en question ne dispose d'aucun autre certificat CE du contrôle de production en usine des \_\_\_\_\_ (produits visés) en cours de validité.

De plus, je déclare avoir lu et accepté les règles pour la délivrance et la surveillance du certificat CE 2+ que vous m'avez transmises.

Je m'engage également à prendre en compte et à respecter les éventuelles évolutions de ces documents.

Je m'engage à mettre mes installations à disposition des auditeurs/inspecteurs désignés par le CERIB et à faciliter leur tâche dans l'exercice de leurs fonctions, notamment en offrant en cas de besoin les services d'un interprète. Je m'engage à accepter la présence d'observateurs le cas échéant, à la demande du CERIB.

---

<sup>1</sup> Retenir la mention utile.

---

Je vous adresse ci-joint les documents suivants :

- liste des produits fabriqués entrant dans le champ d'application du marquage CE ;
- manuel du contrôle de production décrivant le système de contrôle de production en usine des produits et la liste des documents qualité associés ;
- fiche de renseignements administratifs.

J'autorise le CERIB à utiliser les informations ci-dessus pour réaliser les actions relatives à la délivrance de certificat CE des \_\_\_\_\_ (produits).

Je demande que toute correspondance du CERIB relative au certificat CE du CPU des \_\_\_\_\_ (produits) soit adressée à \_\_\_\_\_ (nom, prénom, fonction, adresse, tél., mél,...).

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Signature

P J. :

- demande de certificat CE (copie de la présente en 2 exemplaires)
- liste des produits<sup>1</sup> (en 2 exemplaires)
- fiche de renseignements administratifs (en 2 exemplaires)
- manuel du CPU et ses documents associés (en 2 exemplaires)

---

<sup>1</sup> Voir indications en page suivante.



---

**Annexe au courrier de demande**

(à établir sur papier à entête du demandeur et à joindre à la demande)

**Demande de certificat CE du \_\_\_\_\_ (DATE)**

Liste des produits soumis au CPU pour le marquage CE conformément à la norme NF EN 15258 [le type de produit, le(s) procédé(s) de fabrication et la (les) méthode(s) de détermination des propriétés relatives aux exigences essentielles « résistance mécanique et stabilité »].

La définition des produits dans cette liste doit intégrer les critères retenus pour définir les produits sur le certificat CE.

Type de produit	Procédé	Méthode de détermination des propriétés relatives aux exigences essentielles « résistance mécanique et stabilité »

Exemple :

Mur cantilever	Béton armé	Méthode 1
Mur poids	Béton armé	Méthode 1

---

**Fiche de renseignements administratifs concernant le demandeur**

(fiche établie le \_\_\_\_\_)

**CLIENT (fabricant ou mandataire)**

Raison sociale : .....  
Adresse : .....  
.....  
.....  
Pays : ..... Téléphone : ..... Télécopie : .....  
mél : ..... Code APE<sup>1</sup> : .....  
SIRET : ..... Code NACE<sup>1</sup> : .....  
Nom et qualité du représentant légal<sup>2</sup> : .....  
Nom et qualité du correspondant (si différent) : .....

**SITE de fabrication**

Raison sociale : .....  
Adresse : .....  
.....  
.....  
Pays : ..... Téléphone : ..... Télécopie : .....  
mél usine : ..... Code APE<sup>1</sup> : .....  
SIRET : ..... Code NACE<sup>1</sup> : .....  
Nom et qualité du représentant légal<sup>2</sup> : .....  
Nom et qualité du correspondant (si différent) : .....

**ADRESSE DE FACTURATION**

CLIENT (fabricant ou mandataire)

SITE DE FABRICATION

Autre :

Raison Sociale.....  
Adresse : .....  
.....  
.....  
Pays : ..... Téléphone : ..... Télécopie : .....  
mél usine : ..... Code APE<sup>1</sup> : .....  
SIRET : ..... Code NACE<sup>1</sup> : .....

---

<sup>1</sup> APE : établissement en France - NACE : établissement en Europe (pour les établissements hors France).

<sup>2</sup> Le représentant légal est la personne juridiquement responsable de l'entreprise.

<b>ANNEXE 2 - DEFINITION DU CONTROLE DE PRODUCTION EN USINE (CPU)</b>
---

Ce document constitue une recommandation destinée :

- aux fabricants pour l'établissement et l'application de leur CPU (nature des contrôles et fréquences), conformément aux dispositions du § 6 de NF EN 15258 ;
- au personnel de l'organisme notifié pour l'évaluation initiale et la surveillance du CPU ;

pour que les produits répondent aux exigences avec le niveau de confiance requis.

Le fabricant peut proposer d'autres contrôles et/ou d'autres fréquences que ceux recommandés. Dans ce cas, il doit justifier sa proposition dans son dossier et prendre en compte l'avis de l'organisme notifié qui procède aux inspections initiales et périodiques.

Note : Ce document ne traite pas des essais de type (initiaux ou après modification du produit), définis dans l'annexe ZA de la norme NF EN 15258, à réaliser ou faire réaliser par le fabricant sous son entière responsabilité et à conserver dans son dossier CE de façon à démontrer que leur(s) résultat(s) justifie(nt) les valeurs déclarées.

## Définition du contrôle de production en usine - Éléments de murs de soutènement

Tableau 1 : Contrôle des matériels de mesure et d'essais

Objet	But de la vérification	Méthode	Fréquence
Machine d'essai de compression	Fonctionnement correct et précision	Étalonnage par référence à du matériel étalonné par rapport aux étalons nationaux et utilisé exclusivement à cette fin <sup>1</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lors de l'installation ou de la réinstallation, ou après une réparation majeure</li> <li>– Une fois par an (sauf étuves : 1 fois tous les 2 ans)</li> </ul>
Matériel de pesage			
Appareils de mesures dimensionnelles			
Matériels de mesure de la température et de l'humidité		Comparaison avec un dispositif maîtrisé	
Matériel de vérification de l'épaisseur de l'enrobage béton des armatures			
Le cas échéant : scléromètre		Étalonnage	1 fois par an
	Tarage	1 fois tous les 2 ans	

<sup>1</sup> Pour la réalisation de ces vérifications, il est possible de faire appel à des laboratoires externes. L'étalonnage selon les prescriptions nationales doit être réalisé selon les normes en vigueur.

**Tableau 2 : Contrôle des équipements de production**

Objet	But de la vérification	Méthode	Fréquence de la vérification par le fabricant <sup>1</sup>
Stockage des matériaux	Absence de pollution Stockage des matériaux aux endroits prévus	Contrôle visuel ou autre méthode adaptée	– Lors de l'installation – 1 fois par semaine de manière inopinée
Matériel de dosage pondéral ou volumétrique	Fonctionnement correct	Contrôle visuel	1 fois par jour
	Précision déclarée par le fabricant	Étalonnage par référence à du matériel étalonné par rapport aux étalons nationaux et utilisé exclusivement à cette fin	– Lors de l'installation ou de la réinstallation, ou après une réparation majeure, et : – pondéral : une fois par an, – volumétrique : deux fois par an, – en cas de doute.
Équipement pour mesurage continu de la teneur en eau des granulats fins <sup>2</sup>	Précision déclarée par fabricant	Comparaison avec les résultats d'une mesure de la teneur en eau des granulats	– Lors de l'installation ou de la réinstallation – 1 fois par an – en cas de doute
Malaxeurs	Usure et bon fonctionnement	Contrôle visuel	1 fois par semaine
Moules	État (par exemple : usure et déformation)	Contrôle visuel	Régulièrement selon le type de matériel et la fréquence d'utilisation
Équipement de mise en précontrainte	Bon fonctionnement et précision	Étalonnage par référence à du matériel étalonné par rapport aux étalons nationaux et utilisé exclusivement à cette fin	– Lors de l'installation ou de la réinstallation – 1 fois par an – en cas de doute
	Usure des dispositifs d'ancrage	Contrôle visuel	1 fois par semaine pour chaque équipement utilisé
Machine et équipement de moulage	Compactage correct du béton	Spécifications de contrôle du fabricant	Spécifications de contrôle du fabricant

<sup>1</sup> Ceci n'inclut pas les opérations d'entretien.<sup>2</sup> Seulement si cet équipement est disponible et si la mesure est utilisée pour la détermination de la teneur en eau du béton frais (voir aussi tableaux 3 et 4).

Tableau 3 : Contrôle des matières premières (1/2)

Objet	But de la vérification	Méthode	Fréquence
<b>Tous matériaux et produits premiers</b>			
Tous matériaux	S'assurer de la conformité de la fourniture à la commande ainsi que de la bonne origine	Contrôle, avant acceptation, du bordereau de livraison et/ou de l'étiquette sur le colisage montrant la conformité à la commande <sup>1</sup>	À chaque livraison
<b>Autres vérifications spécifiques</b>			
Granulats	Acceptation de la livraison	Contrôle visuel, avant acceptation, de la granularité et des impuretés	À chaque livraison
	Conformité avec granularité convenue	Analyse par tamisage selon l'EN 933-1 <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- À la 1<sup>ère</sup> livraison d'une nouvelle origine<sup>2</sup></li> <li>- En cas de doute, après inspection visuelle</li> <li>- Périodiquement selon spécifications au CPU<sup>2</sup></li> </ul>
	Évaluation des impuretés ou de la pollution	Méthode d'essai appropriée <sup>2</sup>	
	Évaluation de la teneur réelle en eau du béton <sup>3</sup>	Test d'absorption d'eau selon l'EN 1097-6 <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- À la 1<sup>ère</sup> livraison d'une nouvelle origine<sup>2</sup></li> <li>- En cas de doute, après inspection visuelle</li> </ul>
Adjuvants	S'assurer que le produit utilisé relève de la NF EN 934-2 (fiche technique CE + densité garantie)	Contrôles et garantie par le fournisseur (CE + densité)	À la première livraison
	S'assurer que l'adjuvant est non chloré (teneur en chlorures ≤ 0,10 % en masse)		
	Normalité de l'aspect	contrôle visuel	Chaque livraison
Ajouts	S'assurer que le produit livré est conforme aux performances prévues	Contrôles et garantie par le fournisseur des performances annoncées (dont teneur en chlorures et densité)	Résultats fournisseurs à la 1 <sup>ère</sup> livraison puis 1/an

<sup>1</sup> Les prescriptions du fabricant doivent apparaître sur la commande et/ou le contrat.

<sup>2</sup> Ou contrôles et garantie par le fournisseur ; à détailler dans le CPU ; ex : fournitures certifiées, résultats fournisseurs (fréquence).

<sup>3</sup> Cet essai n'est pas nécessaire lorsque la teneur en eau du béton frais est déterminée en cours de procédé (voir tableau 4).

**Tableau 3 : Contrôle des matières premières (2/2)**

Objet	But de la vérification	Méthode	Fréquence
Additions/pigments	Conformité à l'aspect normal	Contrôle visuel	<ul style="list-style-type: none"> <li>– À chaque livraison</li> <li>– Périodiquement pendant la fabrication du béton</li> </ul>
	Régularité de la densité <sup>1</sup>	Méthode d'essai appropriée	
	Identification des changements dans la teneur en carbone pouvant affecter le béton traité à air entraîné <sup>2</sup>	Essai de perte au feu	Chaque livraison destinée à être utilisée pour le béton à air entraîné
Eau ne provenant pas d'un réseau de distribution public	Pour vérifier que l'eau ne contient pas de constituants nocifs	Essai selon NF EN 1008	<ul style="list-style-type: none"> <li>– À la 1<sup>ère</sup> livraison d'une nouvelle origine</li> <li>– Eau provenant d'un réseau à ciel ouvert : 3 fois par an</li> <li>– Autres origines : 1 fois par an</li> <li>– En cas de doute</li> </ul>
Eau recyclée	Vérification de la teneur en matières en suspension et de la présence de polluants	Contrôle visuel	1 fois par semaine
		Essai selon NF EN 1008	En cas de doute
Acier et armatures	Absence de pollution Aspect	Contrôle visuel	À chaque livraison
Inserts et connecteurs	Conformité aux prescriptions selon NF EN 13369	Méthode du fabricant définie dans le CPU	À chaque livraison

<sup>1</sup> Seulement pour les additions en suspension.

<sup>2</sup> Seulement pour les additions en poudre utilisées comme entraîneur d'air.

**Tableau 4 : Contrôle du béton**

Objet	But de la vérification	Méthode	Fréquence
Composition du mélange (sauf teneur en eau)	Conformité à la composition visée (dosage pondéral ou volumétrique)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrôle visuel au niveau du matériel de pesage</li> <li>- Contrôle par comparaison avec les documents de la fabrication</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Une fois par jour pour chaque composition utilisée</li> <li>- Après chaque changement</li> </ul>
	Conformité aux valeurs visées du mélange (dosage volumétrique seulement)	Analyse appropriée	Une fois par mois pour chaque composition utilisée
Teneur en eau du béton frais	Fournir des données sur le rapport eau/ciment	Méthode appropriée définie dans le CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Une fois par semaine pour chaque composition utilisée</li> <li>- Après chaque changement</li> <li>- En cas de doute</li> </ul>
Teneur en chlorure du béton	S'assurer que la teneur maximum en chlorure n'est pas dépassée	Calcul	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au démarrage</li> <li>- En cas d'augmentation de la teneur en chlorure des constituants</li> </ul>
Teneur mini en liant équivalent si spécifié	S'assurer de la conformité à la valeur spécifiée	Calcul (voir NF EN 206-1 § 5.2.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au démarrage</li> <li>- A chaque modification des constituants ou dosages</li> </ul>
$A/(A + C)$ si spécifié	S'assurer de la conformité aux valeurs spécifiées	Calcul (voir NF EN 206-1 § 5.2.5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au démarrage</li> <li>- A chaque modification des constituants ou dosages</li> </ul>
Rapport eau/ciment du béton frais	Pour évaluer le rapport spécifié eau/ciment	Calcul (voir § 5.4.2 de EN 206-1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Au démarrage, puis</li> <li>- En cas de modification de la composition de béton et</li> <li>- Une fois par mois</li> </ul>
Teneur en air du béton frais quand spécifié <sup>1</sup>	Évaluer la conformité à la teneur spécifiée en air entraîné <sup>1</sup>	Essai conformément à l'EN 12350-7 pour le béton normal <sup>1</sup>	<p>Au démarrage puis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 fois par semaine</li> <li>- En cas de modification de la composition de béton</li> </ul>
Mélange de béton	Mélange correct	Contrôle visuel	1 fois par jour
Résistance <sup>2</sup> potentielle	Évaluer la conformité avec la classe de résistance (cf. annexe 3 du présent document)	Essai sur 3 éprouvettes à 28 jours selon NF EN 12390-3	1 fois par semaine de production pour chaque type de béton (1 fois par mois si corrélée avec la résistance structurale)
Résistance structurale indirecte <sup>2</sup>	Évaluer la conformité avec la valeur visée	Sur 3 carottes ou 3 éprouvettes (voir NF EN 13369 § 4.2.2.2)	1 fois par semaine de production pour chaque type de béton utilisé
Absorption d'eau du béton si spécifié <sup>3</sup>	Évaluer la conformité avec la valeur visée	Voir NF EN 13369 annexe G sur 3 éprouvettes	1 fois par semaine pour chaque type de béton durci utilisé

<sup>1</sup> Spécification liée à certaines classes de durabilité vis-à-vis du gel-dégel. Si l'usine n'utilise pas d'entraîneur d'air, des mesures de performances sur le béton doivent être effectuées (voir NF EN 13369 § 4.3.7.3).

<sup>2</sup> Le suivi de la résistance mécanique doit être réalisé par l'une ou l'autre des deux méthodes : résistance potentielle ou résistance structurale indirecte cf. annexe 3.

<sup>3</sup> De plus, si le béton est réalisé avec entraîneur d'air, il n'y a pas d'exigence sur l'absorption d'eau maximale.



**Tableau 5 : Contrôle du procédé**

Objet	But de la vérification	Méthode	Fréquence marquage CE
Armatures et accessoires de levage	Conformité au type, à la quantité, à la forme, aux dimensions et au positionnement requis	Contrôle visuel	1 fois par jour
		Mesurage	Spécifications de contrôle du fabricant
Soudage	Qualité des soudures	Contrôle visuel	1 fois par jour
	Conformité de l'acier soudé <sup>1</sup>	Méthode(s) d'essai appropriée(s) définie(s) dans le CPU	Spécifications de contrôle du fabricant
Redressage	Qualité du redressage	Contrôle visuel	1 fois par jour
	Conformité de l'acier redressé <sup>1</sup>	Méthode(s) d'essai appropriée(s) définie(s) dans le CPU	Spécifications de contrôle du fabricant
Moules et bancs	Propreté et huilage	Contrôle visuel	1 fois par jour
	Vérification de l'usure et des déformations		Selon le matériel de moulage et la fréquence d'emploi
	Détermination des dimensions	Mesurage	Tout nouveau moule ou après une modification majeure
Précontrainte	Force correcte (voir NF EN 13369 § 4.2.3.2)	Mesurage de la force ou de l'allongement	1 fois tous les 5 jours de fabrication
Avant moulage	Conformité aux plans de fabrication	Contrôle visuel	Spécifications de contrôle du fabricant
Mise en place du béton	Compactage correct	Contrôle visuel	1 fois par jour
Cure	Conformité aux spécifications (voir NF EN 13369 § 4.2.1.3) et aux procédures documentées de l'usine	Contrôle visuel	1 fois par jour
		Vérification des conditions concernées	1 fois par semaine
Durcissement accéléré	Conformité aux spécifications et aux procédures documentées de l'usine	Vérification des conditions concernées	1 fois par jour
		Mesurage des températures	Selon procédé
Résistance minimale du béton au transfert (BP)	Conformité aux spécifications (NF EN 13369 § 4.2.3.2)	Vérification sur éprouvettes ou méthode corrélée	Chaque coulée
Rentrée des fils de précontrainte (BP)	Conformité aux prescriptions (NF EN 13369 § 4.2.3.2)	Contrôle approprié/mesurage, défini dans le CPU	Uniquement sur les éléments pour lesquels cette vérification est requise, tous les 10 éléments ou au moins un élément par structure
Procédure de finition Démoulage	Conformité aux spécifications et aux procédures documentées de l'usine	Méthode appropriée définie dans le CPU	Selon procédé et spécifications

<sup>1</sup> L'acier pour béton armé soudé ou redressé en usine doit rester conforme aux prescriptions sur les aciers après ce traitement.

**Tableau 6 : Contrôle du produit fini et du marquage, contrôle du stockage**

Objet	But de la vérification	Méthode	Fréquence marquage CE
Résistance à la compression du béton (valeur déclarée)	Conformité aux exigences spécifiées	Voir tableau 4	Voir tableau 4
Absorption d'eau du béton	Conformité aux exigences spécifiées	Voir tableau 4	Voir tableau 4
Longueur	Conformité aux exigences spécifiées	Voir § 5.2 de la NF EN 13369	1 fois par semaine, un élément de mur prélevé au hasard et chaque fois d'un type différent (fabriqué dans un autre moule), lorsqu'applicable.
Hauteur			
Épaisseur			
Diagonales			
Planéité			
Rectitude/ Courbure			
Enrobage des armatures		Mesurage	
Aspect de surface	Conformité aux exigences spécifiées	Contrôle visuel	Chaque produit
Marquage/étiquetage	Conformité aux exigences spécifiées	Contrôle visuel	Chaque produit
Stockage	Conformité aux exigences spécifiées	Contrôle visuel	1 fois par jour
	Isolement des produits non conformes	Contrôle visuel	
Livraison	Âge des produits, chargement, documents de chargement : corrects	Contrôle visuel	Chaque produit

**ANNEXE 3 - RESISTANCE POTENTIELLE EN COMPRESSION DU BETON  
DEFINISSANT LA CLASSE (VALEUR DECLAREE)  
DETERMINATION ET SURVEILLANCE****1. Contrôle de la production**

Pour la détermination et la vérification de la résistance potentielle, les § 5.5.1.1, 5.5.1.2 et 8.2.1 de NF EN 206-1 et § 5.1.1 de NF EN 13369 s'appliquent.

**1.1 Période initiale (écart type connu)**

- 3 éprouvettes par semaine :  $f_1$ ,  $f_2$  et  $f_3$

$$f_{cm} = 1/3(f_1 + f_2 + f_3) \text{ et 1 valeur mini } f_{ci}$$

- Critères de conformité des résultats de chaque semaine

$$f_{cm} \geq f_{ck} + 4 \quad \text{et} \quad f_{ci} \geq f_{ck} - 4$$

- Après 15 séries de 3 éprouvettes :

estimation de l'écart type des moyennes  $s_{15}$

**1.2 Période continue (écart type connu)**

- 3 éprouvettes par semaine

- Critères de conformité des résultats de chaque semaine :

$$f_{cm} \geq f_{ck} + 1,48s_{15} \quad \text{et} \quad f_{ci} \geq f_{ck} - 4$$

- Toutes les 15 séries d'essais, ou tous les 3 mois sur la base des 15 dernières séries d'essais : réévaluation de l'écart type.

**2. Alternatives possibles dans le cadre du CPU**

2.1 Après la période initiale, lorsque la dispersion de la production est évaluée, l'usine peut surveiller la conformité de la fabrication en utilisant une carte de contrôle de la moyenne des trois éprouvettes par semaine à condition que la probabilité d'acceptation soit au moins équivalente à celle résultant du § 8.2.1 de NF EN 206-1 (NF EN 13369 § 6.3.8).

Dans ce cas, le fabricant décrit la méthode dans son CPU et la soumet à l'avis de l'organisme notifié avant application. L'application de la fiche n° 353 du Mémento Qualité CERIB permet de satisfaire à ces conditions.

2.2 La résistance structurale indirecte peut être utilisée pour surveiller la conformité de la résistance potentielle (NF EN 13369 § 4.2.2.2).

Dans ce cas, le fabricant l'indique dans son CPU.

**ANNEXE 4 - DURABILITE DES PRODUITS**

La durabilité des produits vis-à-vis des actions dues à l'environnement est assurée par des valeurs limites relatives à l'enrobage des armatures et à la composition et aux propriétés du béton.

Elle est déclarée dans l'information ou la documentation technique ou le dossier de conception référencé dans le document d'accompagnement du marquage CE, selon la méthode de déclaration de performances (1, 2 ou 3) retenue par le fabricant, sous forme :

- Condition(s) d'environnement (A à G) ;
- Et classe(s) d'exposition (XC1 à XA3).

La documentation du CPU doit préciser la classification retenue par l'usine ainsi que les valeurs limites correspondantes selon les spécifications de l'avant-propos national de NF EN 13369 et, le cas échéant, les spécifications complémentaires de la norme du produit.

Les contrôles de ces caractéristiques sont précisés dans les annexes 2 et 3 du présent document.

**ANNEXE 5 - GUIDE D'ÉVALUATION DU CPU**



CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE L'INDUSTRIE DU BÉTON  
 Direction Qualité Sécurité Environnement  
 CS 10010 - F28233 EPERNON CEDEX  
 Tél. : 02 37 18 48 00 - Fax : 02 37 32 63 46  
 e-mail [qualite@cerib.com](mailto:qualite@cerib.com)

Société : Usine de :  
 N° usine : N° de rapport : N° de certificat :  
 Visite du :  
 Effectuée par : En présence de :  
**Produit : Élément de murs de soutènement**  
**Texte de référence : norme(s) n° : NF EN 15258**  
**Audit : initial - de surveillance - supplémentaire**

Rapport de l'audit du Contrôle de Production en usine (CPU) - Marquage CE 2+

**D : défini dans le CPU de l'usine - A : appliqué - C : conforme - O : observation - R : remarque - NC : non conforme - NA : non applicable**

N°	Points examinés	OUI	NON	Constats et commentaires
<b>Définition des produits concernés par le marquage CE</b>				
1	Types de produits fabriqués par l'usine : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ murs cantilever</li> <li>➤ murs poids,</li> <li>➤ murs en terre armée,</li> <li>➤ éléments de murs de soutènement avec armatures en attente</li> </ul>			
2	Établissement de la liste des produits concernés par le marquage CE [Cf. annexe ZA et règles d'application Eléments de mur]			

N°	Points examinés	OUI	NON	Constats et commentaires
3	<b>Spécifications relatives aux produits :</b> ✓ définition de la résistance mécanique à la compression du (des) béton(s) à 28 j (résistance potentielle) ; ✓ définition de la résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction des aciers (aciers actifs et passifs) ; ✓ méthode <sup>1</sup> de déclaration de la résistance mécanique choisie par l'usine (méthode 1, 2, 3) ; ✓ durabilité vis-à-vis de la corrosion (enrobage des aciers et spécifications sur la composition de béton) ; classe(s) d'exposition correspondante(s) ; ✓ spécifications sur la composition de béton : <ul style="list-style-type: none"> <li>• selon NAF.1 ;</li> <li>• selon NAF.2.</li> </ul>			
4	<b>Essai de Type Initial (ETI) :</b> ✓ sur produits (dispositions constructives) ; ✓ sur béton (modalités de définition de la résistance mécanique en compression déclarée Rc à 28 jours) ; ✓ sur les aciers (certificat de conformité fournisseurs)			
5	<b>Résultats des ETI ≥ valeurs déclarées dans le CPU</b>			
6	<b>Définition des critères de modification du (des) produit(s), entraînant la réalisation d'un nouvel Essai de Type Initial (ETI)</b>			
7	<b>Contenu des documents d'accompagnement prévus au marquage CE</b> <b>Contenu des documents d'information technique</b>			

<sup>1</sup> Soit pour mémoire :

- méthode 1 : description des caractéristiques géométriques du produit, dispositions et/ou renvoi à des documents d'information techniques référencés ;
- méthode 2 : déclaration des performances du produit déterminées par calcul ;
- méthode 3 : conformité au dossier de conception.

N°	Points examinés	OUI	NON	Constats et commentaires
<b>8</b>	<b>Contenu et application du CPU</b>			
	<b>Responsabilité de la Direction</b>			
<b>8.1</b>	Engagement de la Direction			
<b>8.2</b>	Objet et domaine d'application du CPU (produits concernés)			
<b>8.3</b>	Définition des responsabilités et suppléances du personnel concerné par le CPU (suppléances aux postes clés)			
<b>8.4</b>	Désignation d'un représentant de la direction pour le CPU (suppléance)			
<b>8.5</b>	Communication interne/finalité du CPU			
<b>8.6</b>	Revue de direction			
	<b>Système de Contrôle de Production en Usine</b>			
<b>8.7</b>	Description de la composition du système documentaire (MQ, PQP, Procédures, Instructions, enregistrements)			
<b>8.8</b>	Maîtrise des documents			
<b>8.9</b>	Maîtrise des enregistrements			
	<b>Management des ressources</b>			
<b>8.10</b>	Compétences - formation du personnel concerné par le CPU (identification - enregistrements)			
<b>8.11</b>	Description des moyens de production			
<b>8.12</b>	Maîtrise des moyens de production (voir tableau ci-dessous)			

Objet	Méthode	Fréquence des vérifications	D	A	Constats et commentaires
Stockage des matériaux	Contrôle visuel du stockage des matériaux aux emplacements prévus	Lors de l'installation puis 1/fois par semaine de manière inopinée			
Dosage des matières premières	Contrôle visuel	1 fois par jour			
	Vérification de la précision des pesées ou volumes délivrés : - granulats, ciment : $\pm 3\%$ ; - adjuvants : $\pm 5\%$ .	Lors de l'installation ou de la réinstallation ou après une réparation majeure, puis : - pondéral : une fois par an ; - volumétrique : deux fois par an ; - et en cas de doute.			
Malaxeurs	Contrôle visuel	1 fois par semaine			
Moules et bancs	Contrôle visuel de l'état et dimensions	- A la réception ; - après modification.			
Équipement de mise en précontrainte	Vérification ou étalonnage raccordé aux étalons nationaux	Lors de l'installation ou de la réinstallation puis 1 fois/an ou en cas de doute			
Machine et équipement de moulage	(préciser les spécifications du CPU de l'usine)	(préciser les spécifications du CPU de l'usine)			



N°	Points examinés	D	A	Constats et commentaires
<b>Réalisation du produit</b>				
8.13	Définition des spécifications du produit décrites dans le CPU ou dans les dossiers produits référencés			
8.14	Achats et approvisionnements (y compris sous-traitance) : ✓ définition des exigences ; ✓ sous-traitance éventuelle (contrats) ; ✓ contrôles et essais à la réception (voir tableau ci-dessous) ;			

Objet	Méthode	Fréquence des vérifications	D	A	Constats et commentaires
Tous matériaux	Contrôle, avant acceptation, du bordereau de livraison et/ou de l'étiquette sur le colisage montrant la conformité à la commande	A chaque livraison			
Granulats	Contrôle visuel, avant acceptation, de la granularité et de l'absence de pollution et d'impuretés	1 fois/semaine pour chaque origine et chaque granulats			
	Analyse granulométrique par tamisage	- A la 1 <sup>ère</sup> livraison d'une nouvelle origine - En cas de doute, après inspection visuelle - Périodiquement selon conditions du CPU (à préciser)			
	Test d'absorption d'eau, si nécessaire, selon l'EN 1097-6 <sup>1</sup>	- A la 1 <sup>ère</sup> livraison d'une nouvelle origine - En cas de doute, après inspection visuelle			

<sup>1</sup> C'est-à-dire si la teneur en eau du béton frais n'est pas mesurée systématiquement.

Objet	Méthode	Fréquence des vérifications	D	A	Constats et commentaires
Adjuvants	Contrôles et garantie par le fournisseur (CE + densité) Adjuvant non chloré	A la première livraison			
	Normalité de l'aspect	A chaque livraison			
Ajouts	Contrôles et garantie par le fournisseur des performances annoncées (dont teneur en chlorures et densité)	Résultats fournisseurs à la 1 <sup>ère</sup> livraison puis 1/an			
Additions/pigments	Contrôle visuel	A chaque livraison			
	Méthode d'essai appropriée pour le contrôle de la densité (seulement si additions en suspension)	Périodiquement (préciser) pendant la fabrication du béton			
	Essai de perte au feu (seulement pour les additions en poudre utilisées comme entraîneurs d'air)	Chaque livraison destinée à être utilisée pour le béton à air entraîné			
Eau ne provenant pas d'un réseau de distribution public	Essai selon NF EN 1008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A la 1<sup>ère</sup> utilisation d'une nouvelle origine</li> <li>- Eau provenant d'un réseau à ciel ouvert : 3 fois par an</li> <li>- Autres origines : 1 fois par an</li> <li>- En cas de doute</li> </ul>			
Eau recyclée	Contrôle visuel	1 fois par semaine			
	Essai selon NF EN 1008	En cas de doute			
Aciers et armatures	Contrôle visuel (aspect et absence de pollution)	A chaque livraison			
Inserts et connecteurs	(Préciser la méthode définie dans le CPU)	A chaque livraison			

N°	Points examinés	D	A	Constats et commentaires
8.15	Maîtrise de la production : existence de documents de production (plans, instructions, ...)			
8.16	Maîtrise de la composition de béton (voir tableau ci-dessous) : ✓ nombre de types de béton utilisé (1 type de béton = 1 couple composition/traitement thermique) ; ✓ méthode de protection contre la dessiccation : - sans apport d'eau ; - maintien de l'humidité du béton par apport d'eau ; - utilisation de produit de cure (dans ce cas réalisation d'essais pour montrer que la résistance béton avec produit de cure est équivalente à la résistance béton avec l'une des deux méthodes précédentes).			

Objet	Méthode	Fréquence des vérifications	D	A	Constats et commentaires
Composition du mélange (sauf teneur en eau)	- Contrôle visuel au niveau du matériel de pesage - Contrôle par comparaison avec les documents de la fabrication	- Une fois par jour pour chaque composition utilisée. - Après chaque changement.			
	Analyse appropriée	une fois par mois pour chaque composition utilisée (si dosage volumétrique)			
Teneur en eau du béton frais	(préciser la méthode définie dans le CPU)	- Une fois par semaine pour chaque composition utilisée. - Après chaque changement. - En cas de doute.			
Teneur en chlorure du béton	Calcul	- Avant la 1 <sup>ère</sup> utilisation d'une nouvelle composition. - En cas d'augmentation de la teneur en chlorure des constituants.			
Rapport eau efficace/liant équivalent	Calcul (EN 206-1 § 5.4.2)	Au démarrage, en cas de modification de la composition de béton, 1 fois par mois			

Objet	Méthode	Fréquence des vérifications	D	A	Constats et commentaires
Teneur mini en liant équivalent	Calcul (EN 206-1 §5.2.5)	Au démarrage et à chaque modification de la composition de béton			
Calcul du rapport A/A + C	Calcul (de EN 206-1 § 5.2.5)	Au démarrage et à chaque modification de la composition de béton			
Teneur en air du béton frais quand spécifié <sup>1</sup>	Essai conformément à l'EN 12350-7 pour le béton normal <sup>1</sup>	Au démarrage, puis : - 1 fois par semaine et - en cas de modification de la composition de béton.			
Mélange de béton	Contrôle visuel	1 fois par jour			
Résistance potentielle à 28 jours	Essai conformément au 5.1.1 de EN 206-1 à 28 jours (conservation des éprouvettes en laboratoire)	Chaque type de béton 3 éprouvettes : - 1 fois/semaine, - 1 fois/mois si corrélé avec R structurale.			
Résistance structurale	Sur carottes pour la résistance structurale directe ou sur éprouvettes conservées dans les conditions des produits pour la résistance structurale indirecte (voir NF EN 13369 4.2.2.2)	- 1 essai (3 éprouvettes) 1 fois/semaine de production pour chaque type de béton utilisé ; - si applicable, établissement d'une corrélation résistance potentielle/résistance structurale et surveillance périodique de la validité de la corrélation.			
Absorption d'eau du béton si spécifié <sup>2</sup>	NF EN 13369 annexe G	1 essai (3 éprouvettes) 1 fois/semaine pour chaque type de béton durci utilisé			

<sup>1</sup> Spécification liée à certaines classes de durabilité vis-à-vis du gel-dégel. Si l'usine n'utilise pas d'entraîneur d'air, des mesures de performances sur le béton sont à effectuer (voir NF EN 13369 § 4.3.7.3).

<sup>2</sup> Si le béton est réalisé avec entraîneur d'air, il n'y a pas d'exigence sur l'absorption d'eau maximale.

N°	Points examinés	D	A	Constats et commentaires
8.17	Maîtrise du produit en cours de fabrication (voir tableau ci-dessous)			

Objet	Méthode	Fréquence des vérifications	D	A	Constats et commentaires
Armature et accessoires de levage	Contrôle visuel	1 fois par jour			
	Mesurage	Préciser la fréquence définie dans le CPU			
Pliage, soudage, redressage	Contrôle visuel	1 fois par jour			
	Préciser la (les) méthode(s) d'essai définie(s) dans le CPU	Préciser la fréquence définie dans le CPU			
Moules et bancs	Contrôle visuel propreté et état	1 fois par jour			
	Mesurage	Après modification			
Précontrainte	Mesurage de la force et/ou de l'allongement (à préciser)	1 fois tous les 5 jours de fabrication			
Avant moulage	Contrôle visuel	Préciser la fréquence définie dans le CPU			
Mise en place du béton	Contrôle visuel	1 fois par jour			

Objet	Méthode	Fréquence des vérifications	D	A	Constats et commentaires
Résistance à la fin de la protection contre la dessiccation	Contrôle visuel	1 fois par jour			
	Vérification des conditions concernées : résistance minimale du béton à la fin de la protection (conformément au 4.2.1.3 de la norme NF EN 13369)	1 fois par semaine			
Durcissement accéléré	Vérification des conditions concernées	1 fois par jour			
	Mesurage de la température moyenne du béton T : - à prédominance sec ou modérément humide ; T ≤ 85 °C - humide ou alternance d'humidité et de séchage T ≤ 65 °C	Préciser la fréquence définie dans le CPU			
Résistance du béton à la mise en précontrainte	Sur éprouvettes ou méthode corrélée (à préciser dans le CPU)	Chaque banc			
Rentrée des fils de précontrainte	Préciser la méthode définie dans le CPU	Tous les 10 éléments ou au moins 1 élément par structure, uniquement sur les éléments pour lesquels cette vérification est requise			
Procédure de démoulage et finition	Préciser la méthode définie dans le CPU	Préciser la fréquence définie dans le CPU			

N°	Points examinés	D	A	Constats et commentaires
8.18	Identification - marquage - traçabilité des produits : ✓ existence procédure de marquage (où - quand - comment - quoi) ; ✓ seuls les produits/modèles autorisés sont marqués CE ; ✓ conformité du marquage forme - contenu ; ✓ traçabilité depuis l'achat des matières premières jusqu'au départ des produits de l'usine (sous-traitances incluses) ?			
8.19	Conditionnement - manutention - stockage (en particulier calage) et isolement des produits non conformes			
8.20	Chargement - livraison ✓ documents fournis au client pour assurer la manutention et le stockage			
8.21	Maîtrise du matériel de laboratoire (voir tableau ci-dessous) : ✓ disponibilité de l'ensemble des équipements nécessaires pour réaliser les essais prévus dans le CPU			

Objet	Méthode	Fréquence des vérifications préconisées	D	A	Constats et commentaires
Matériel d'essai de résistance mécanique (1)	Étalonnage par rapport aux étalons nationaux utilisé exclusivement à cette fin	Lors de l'installation ou de la réinstallation, ou après une réparation majeure, puis : (1) une fois par an (2) étuve : 1 fois tous les 2 ans (3) scléromètre : - tarage du scléromètre : 1 fois tous les 2 ans ; - Indice Sclérométrique (IS)/Résistance à la compression (Rc) :1 fois/an.			
Scléromètre (3)					
Matériel de pesage (1)					
Matériel de mesures dimensionnelles (1)					
Matériel de mesures des températures et de l'humidité (2)					
Matériel pour le contrôle de l'enrobage des armatures (1)	Comparaison avec un dispositif maîtrisé	Lors de l'installation puis une fois par an et après réparation			



N°	Points examinés	D	A	Constats et commentaires
	Mesure - analyse - amélioration			
8.22	Contrôles et essais (voir tableau ci-dessous) : ✓ sous-traitance de certains essais, si oui : - organisme réalisant les essais ; - existence d'un contrat ; - conformité des rapports d'essais ; ✓ établissement d'une carte de contrôle.			

Objet	Méthode	Fréquence des vérifications	D	A	Constats et commentaires
Résistance à la compression du béton	Voir 8.16 Maîtrise de la composition de béton				
Absorption d'eau du béton					
Contrôle final	Caractéristiques de surface	Une fois par jour			
	Contrôle des dimensions : - longueur - hauteur - épaisseur - diagonales - planéité - rectitude/ Courbure - enrobage des armatures	1 fois par semaine, un élément de mur prélevé au hasard et chaque fois d'un type différent (fabriqué dans un autre moule), lorsqu'applicable.			
	Aspect de surface	Chaque produit			
Marquage étiquetage	Contrôle visuel	Chaque produit			

Objet	Méthode	Fréquence des vérifications	D	A	Constats et commentaires
Stockage, Calage, Isolement des produits non conformes	Contrôle visuel	1 fois par jour			
Livraison	Contrôle visuel, âge à la livraison, présence des documents de chargement prévus	Chaque livraison			

N°	Points examinés	D	A	Constats et commentaires
8.23	Maîtrise du produit non conforme : ✓ les produits détectés non conformes sont clairement identifiés, isolés et traités ; ✓ si produits réparés, contrôle après réparation (enregistrement des résultats) ;			
8.24	Gestion des réclamations clients : ✓ les réclamations sur les produits sont enregistrées, traitées et des actions correctives sont menées lorsque justifié) ; ✓ nombre de réclamations sur les produits marqués CE (et en rapport avec la portée du marquage CE) depuis le dernier audit. Préciser leur nature.			
8.25	Audit interne (non obligatoire)			
8.25	Exploitation des résultats			
8.26	Actions correctives			

Rapport établi le :

par :

Signature :

**ANNEXE 6 - CONTENU TYPE DU  
CERTIFICAT CE 2+**



Organisme notifié n°1164

**Certificat du contrôle de production en usine 1164-CPR-EMS0**

(version originale en langue française)

Conformément au Règlement 305/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction – RPC), ce certificat s'applique au(x) produit(s) de construction :

**Eléments de murs de soutènement en béton**  
*Retaining wall elements*

décrit(s) dans le tableau ci-après,

Type d'élément de mur	Méthode(s) de détermination des propriétés relatives aux exigences essentielles "résistance mécanique et stabilité" et "résistance au feu"	Béton armé (BA) ou béton précontraint (BP) ou béton non armé (B)
Murs cantilever	1	BA
Eléments de murs de soutènement avec armature en attente	1	BA
Murs poids	1	B

destiné(s) à l'usage précisé dans la déclaration des performances établie par le fabricant, mis sur le marché de l'espace économique européen par :

et fabriqué(s) dans l'usine :

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances décrites dans l'annexe Z.A de la norme :

**NF EN 15258:2009** et dans les Règles d'application **CE2+/R 21 (2011)**

sous système 2+, sont appliquées et que

le contrôle de production en usine répond à l'ensemble des exigences prescrites ci-dessus.

Ce certificat annule et remplace le certificat délivré le 21 novembre 2011 et, sauf annulation ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique de référence ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine lui-même ne sont pas modifiés de manière significative, et au plus tard jusqu'au 21 novembre 2017.

La liste des certificats délivrés par le CERIB est tenue à jour sur son site Internet.

Délivré à Epernon, le  
Révision n°

Alberto ARENA  
Directeur Qualité Sécurité Environnement